


Колонка топливораздаточная "Топаз-241-4Х"

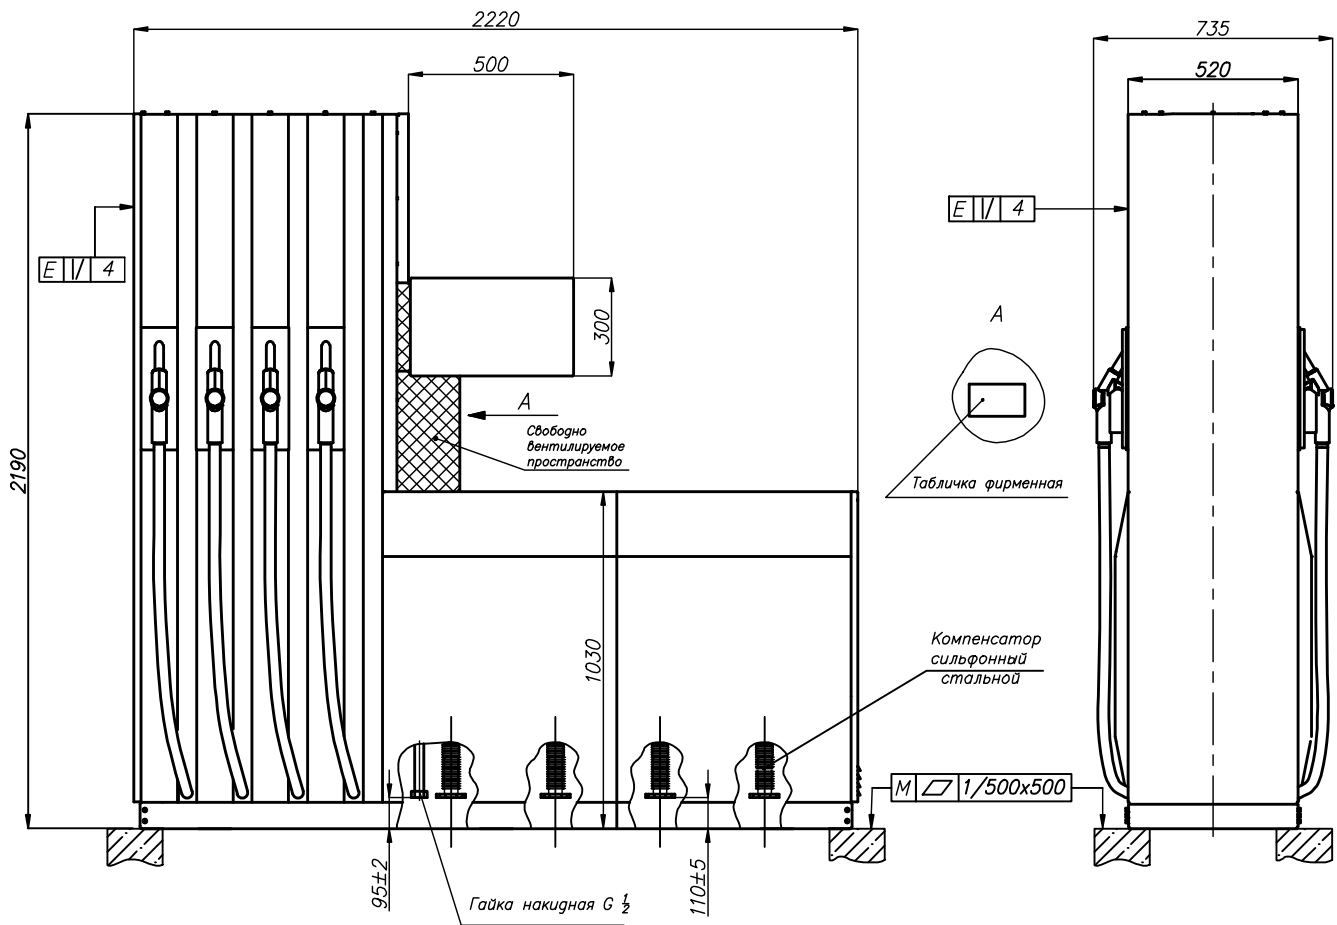

Колонка условно не показана

Труба отбора паров G 1/2 L min=15мм  
Отклонение от соосности не более 50мм.

Контур основания ТРК

Фундамент

Шпильки М10 должны выступать над фундаментом не менее 20мм и не более 65мм

