


# Колонка топливораздаточная "Топаз-211-55"

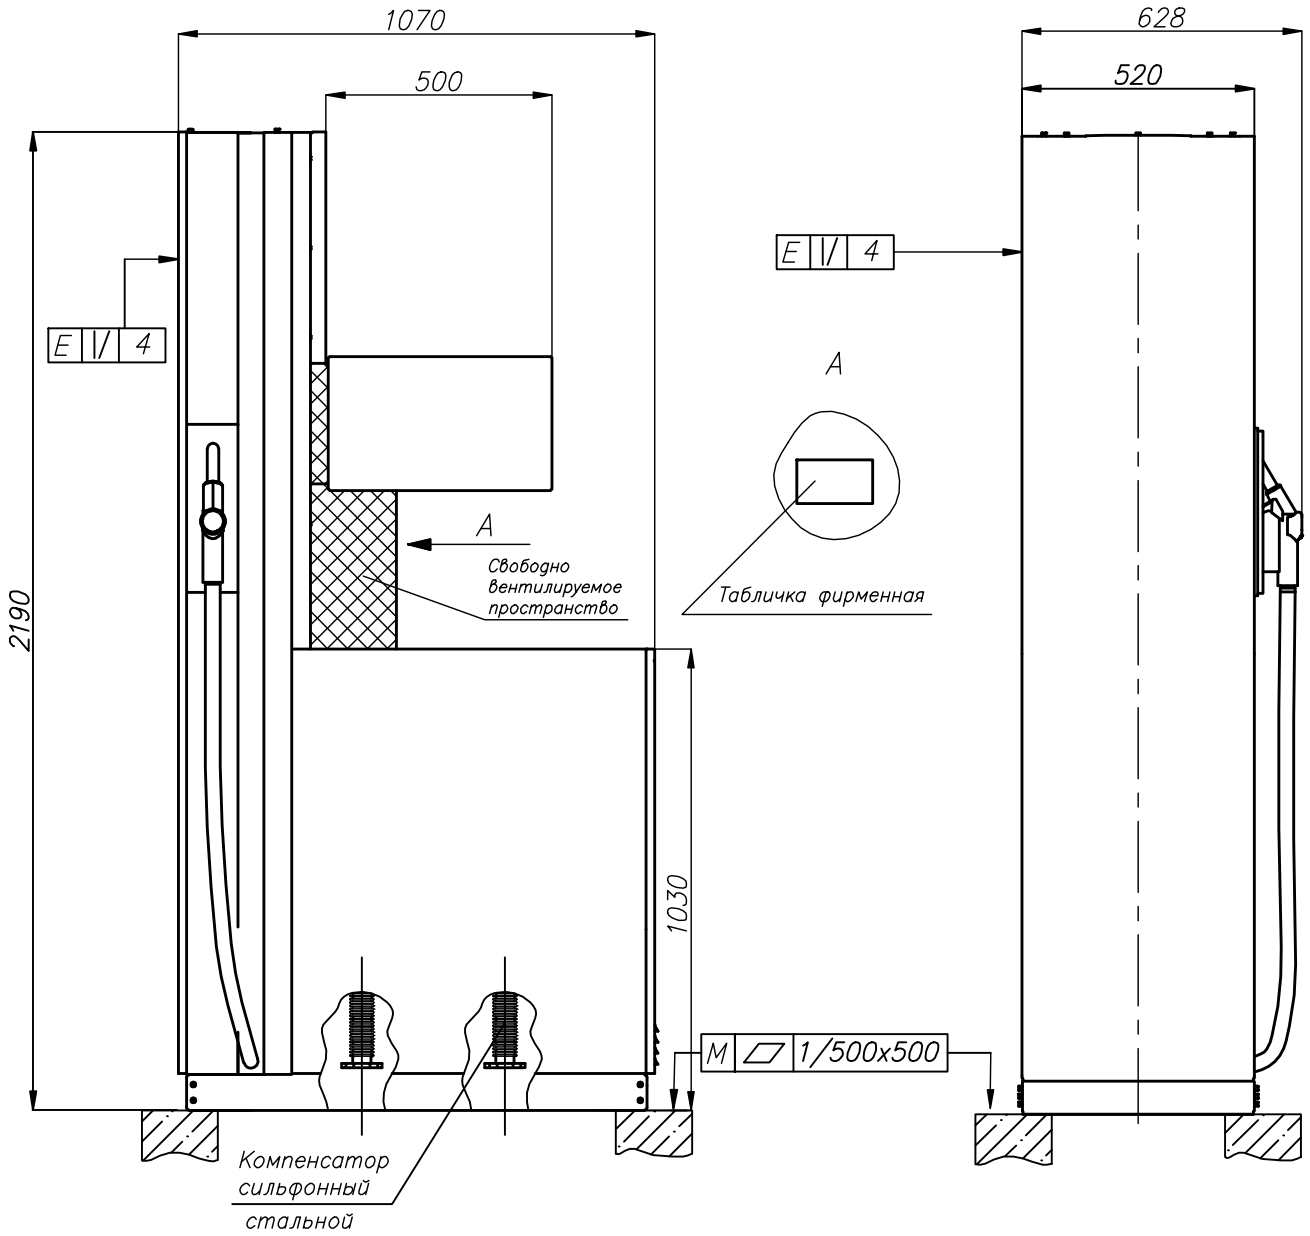

Колонка условно не показана

Фундамент

4 шпильки M10 должны выступать над фундаментом на  $30 \pm 5$  мм

Контур основания ТРК

M 1/500

Труба подвода топлива

Отклонение от соосности трубы подвода топлива и сифона не более 5 мм.

